


Registro gaveta 1509

Registro pressão 1416

Registro esfera 1510/1520

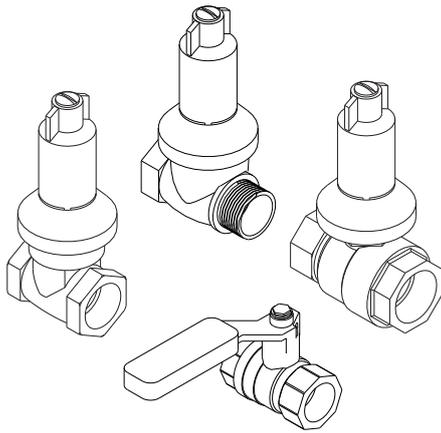


Meber

IMPORTANTE

- Para o perfeito funcionamento, instale o registro totalmente fechado.
- Durante a aplicação de solda nas tubulações de água quente, não dirija a chama sobre o corpo do registro.
- Durante a instalação de tubulações de água fria não utilize qualquer produto tóxico para a vedação das conexões do registro.
- O registro gaveta 1509 não deve ser utilizado como registro controlador de vazão de duchas ou chuveiros, pois deve atuar com a passagem d'água totalmente aberta ou totalmente fechada.

Instrução de Instalação Registro 1509 1/2" e 3/4" e Registro 1520 3/4"


1. Instale o **registro** observando que o **plano do revestimento** final coincida com a **faixa de embutimento** indicada na **capa protetora**. (Fig.1)

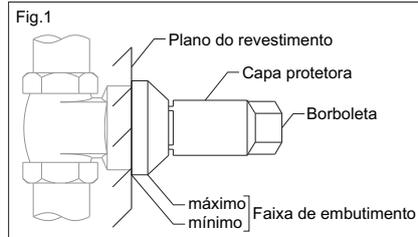

2. Para testar o encanamento, acione o **registro** utilizando a **borboleta** da **capa protetora**.
3. Retire a **capa protetora** somente quando for instalar o **acabamento**.

Instrução de Instalação Registro 1509 1", 1.1/4" e 1.1/2" e Registros 1510


1. Instale o registro observando que o **plano de revestimento** final coincida com o início da **tampa do registro**. (Fig.2)

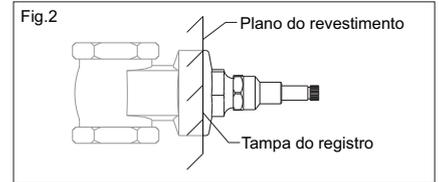


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação Registro 1416

Importante: Em instalações com tubulações de cobre, remova o conjunto do reparo antes da solda. (Fig.3)

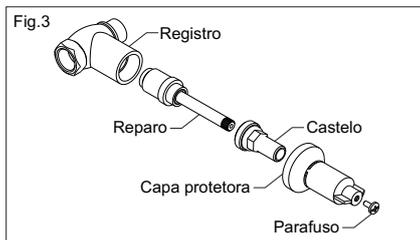


1. Monte o **registro** de modo que a direção da flecha marcada no corpo coincida com a direção do fluxo d'água.
2. Instale o **registro** observando que o **plano do revestimento** final coincida com a **faixa de embutimento** indicada na **capa protetora**. (Fig.4)

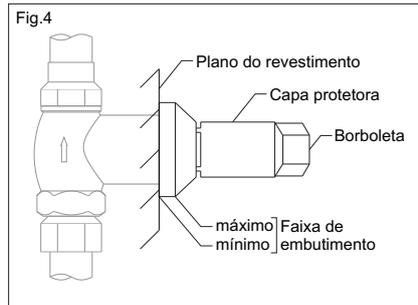

3. Para testar o encanamento, acione o **registro** utilizando a **borboleta** da **capa protetora**.
5. Retire a **capa protetora** somente quando for instalar o **acabamento**.

Instrução para troca de assento do Registro 1416 com sede substituível

1. Remova o conjunto do reparo e com uma chave Allen 7/16" ou 11mm retire o **assento substituível**, faça a troca e monte novamente o conjunto. (Fig.5)

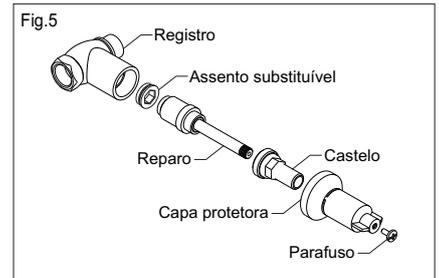

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.